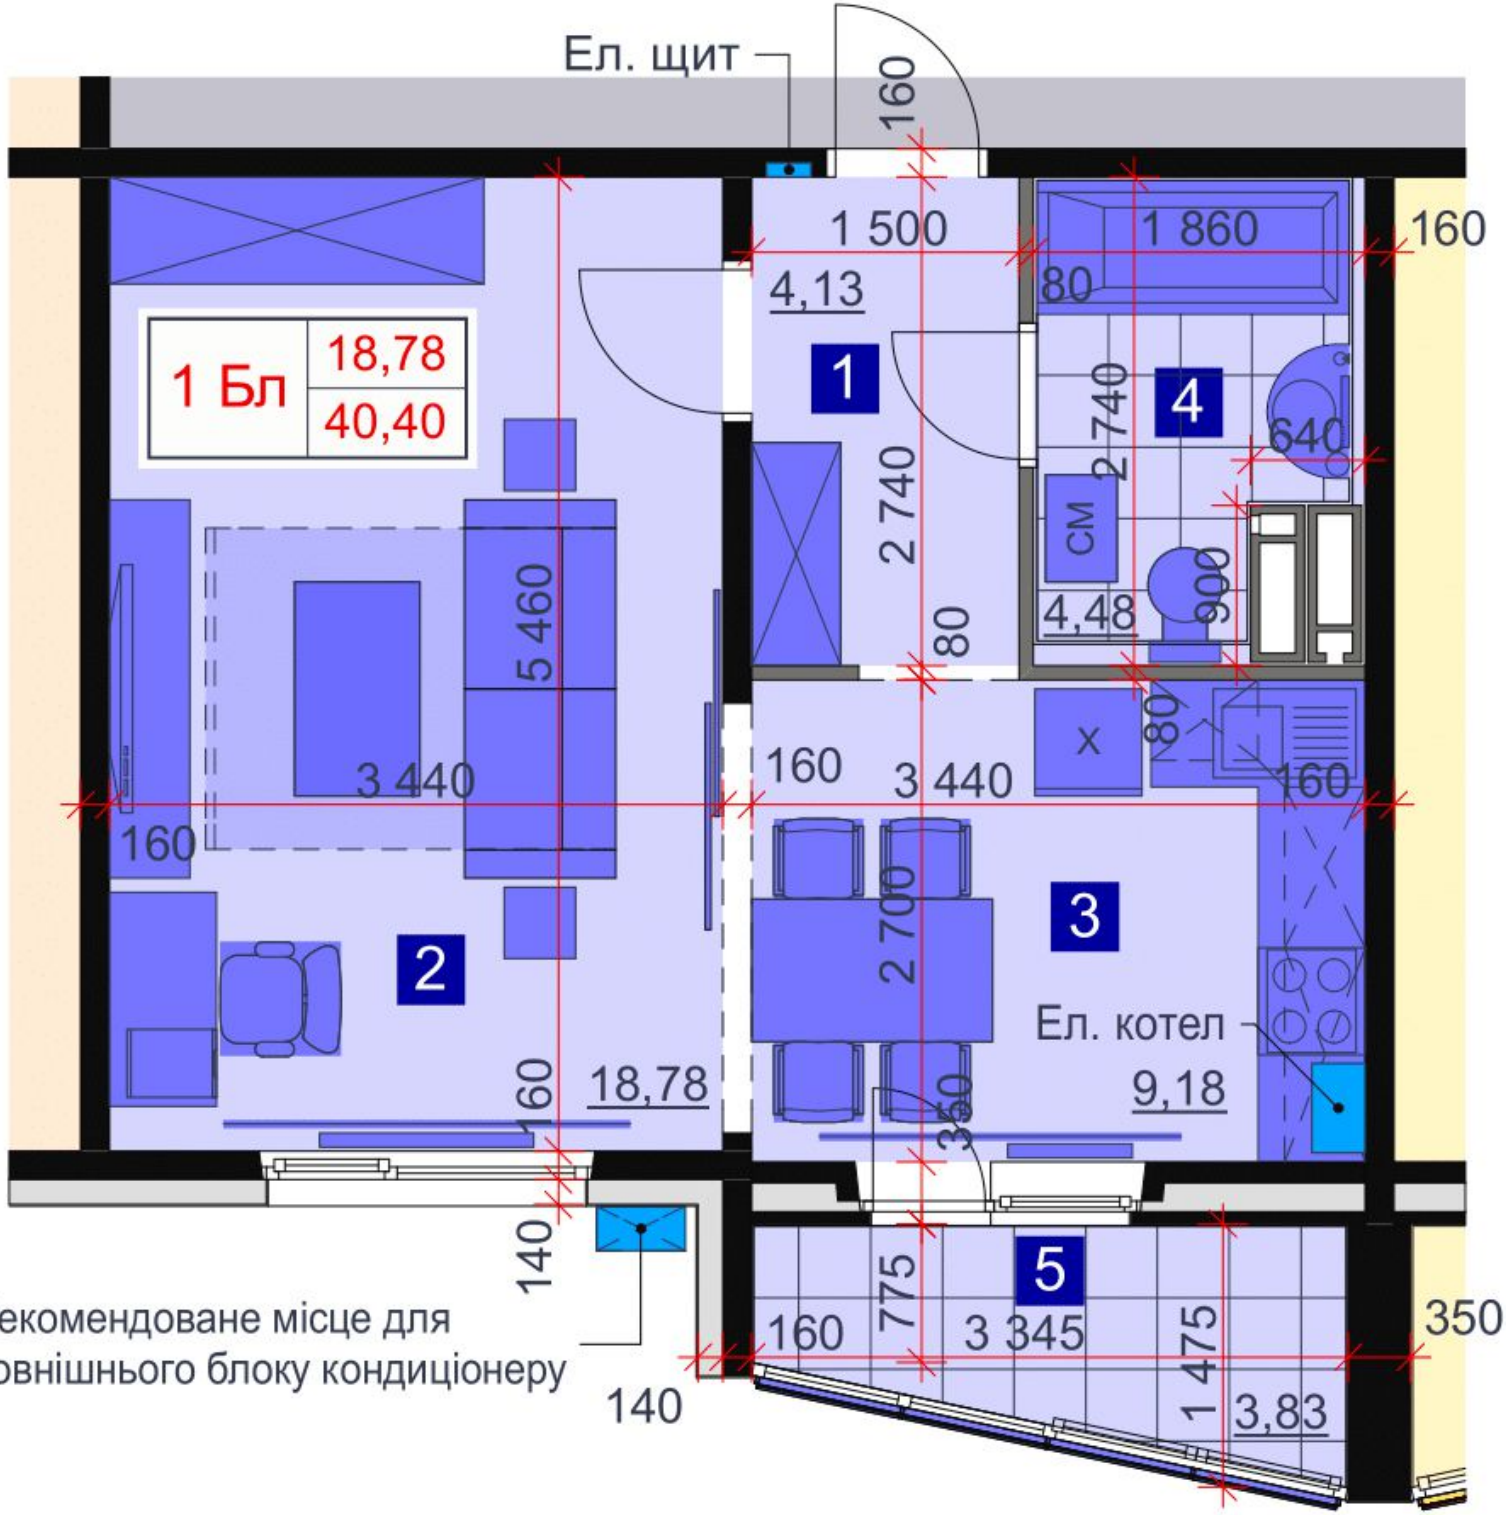

Ел. щит
160
1 500
1 860
160
4,13
80
1 Бл
18,78
40,40
1
4
2 740
640
2 740
СМ
900
4,48
80
5 460
80
X
160
3 440
3 440
160
160
2 700
3
2
Ел. котел
160
18,78
9,18
350
140
5
775
160
3 345
1 475
350
3,83
140
Рекомендоване місце для
зовнішнього блоку кондиціонеру