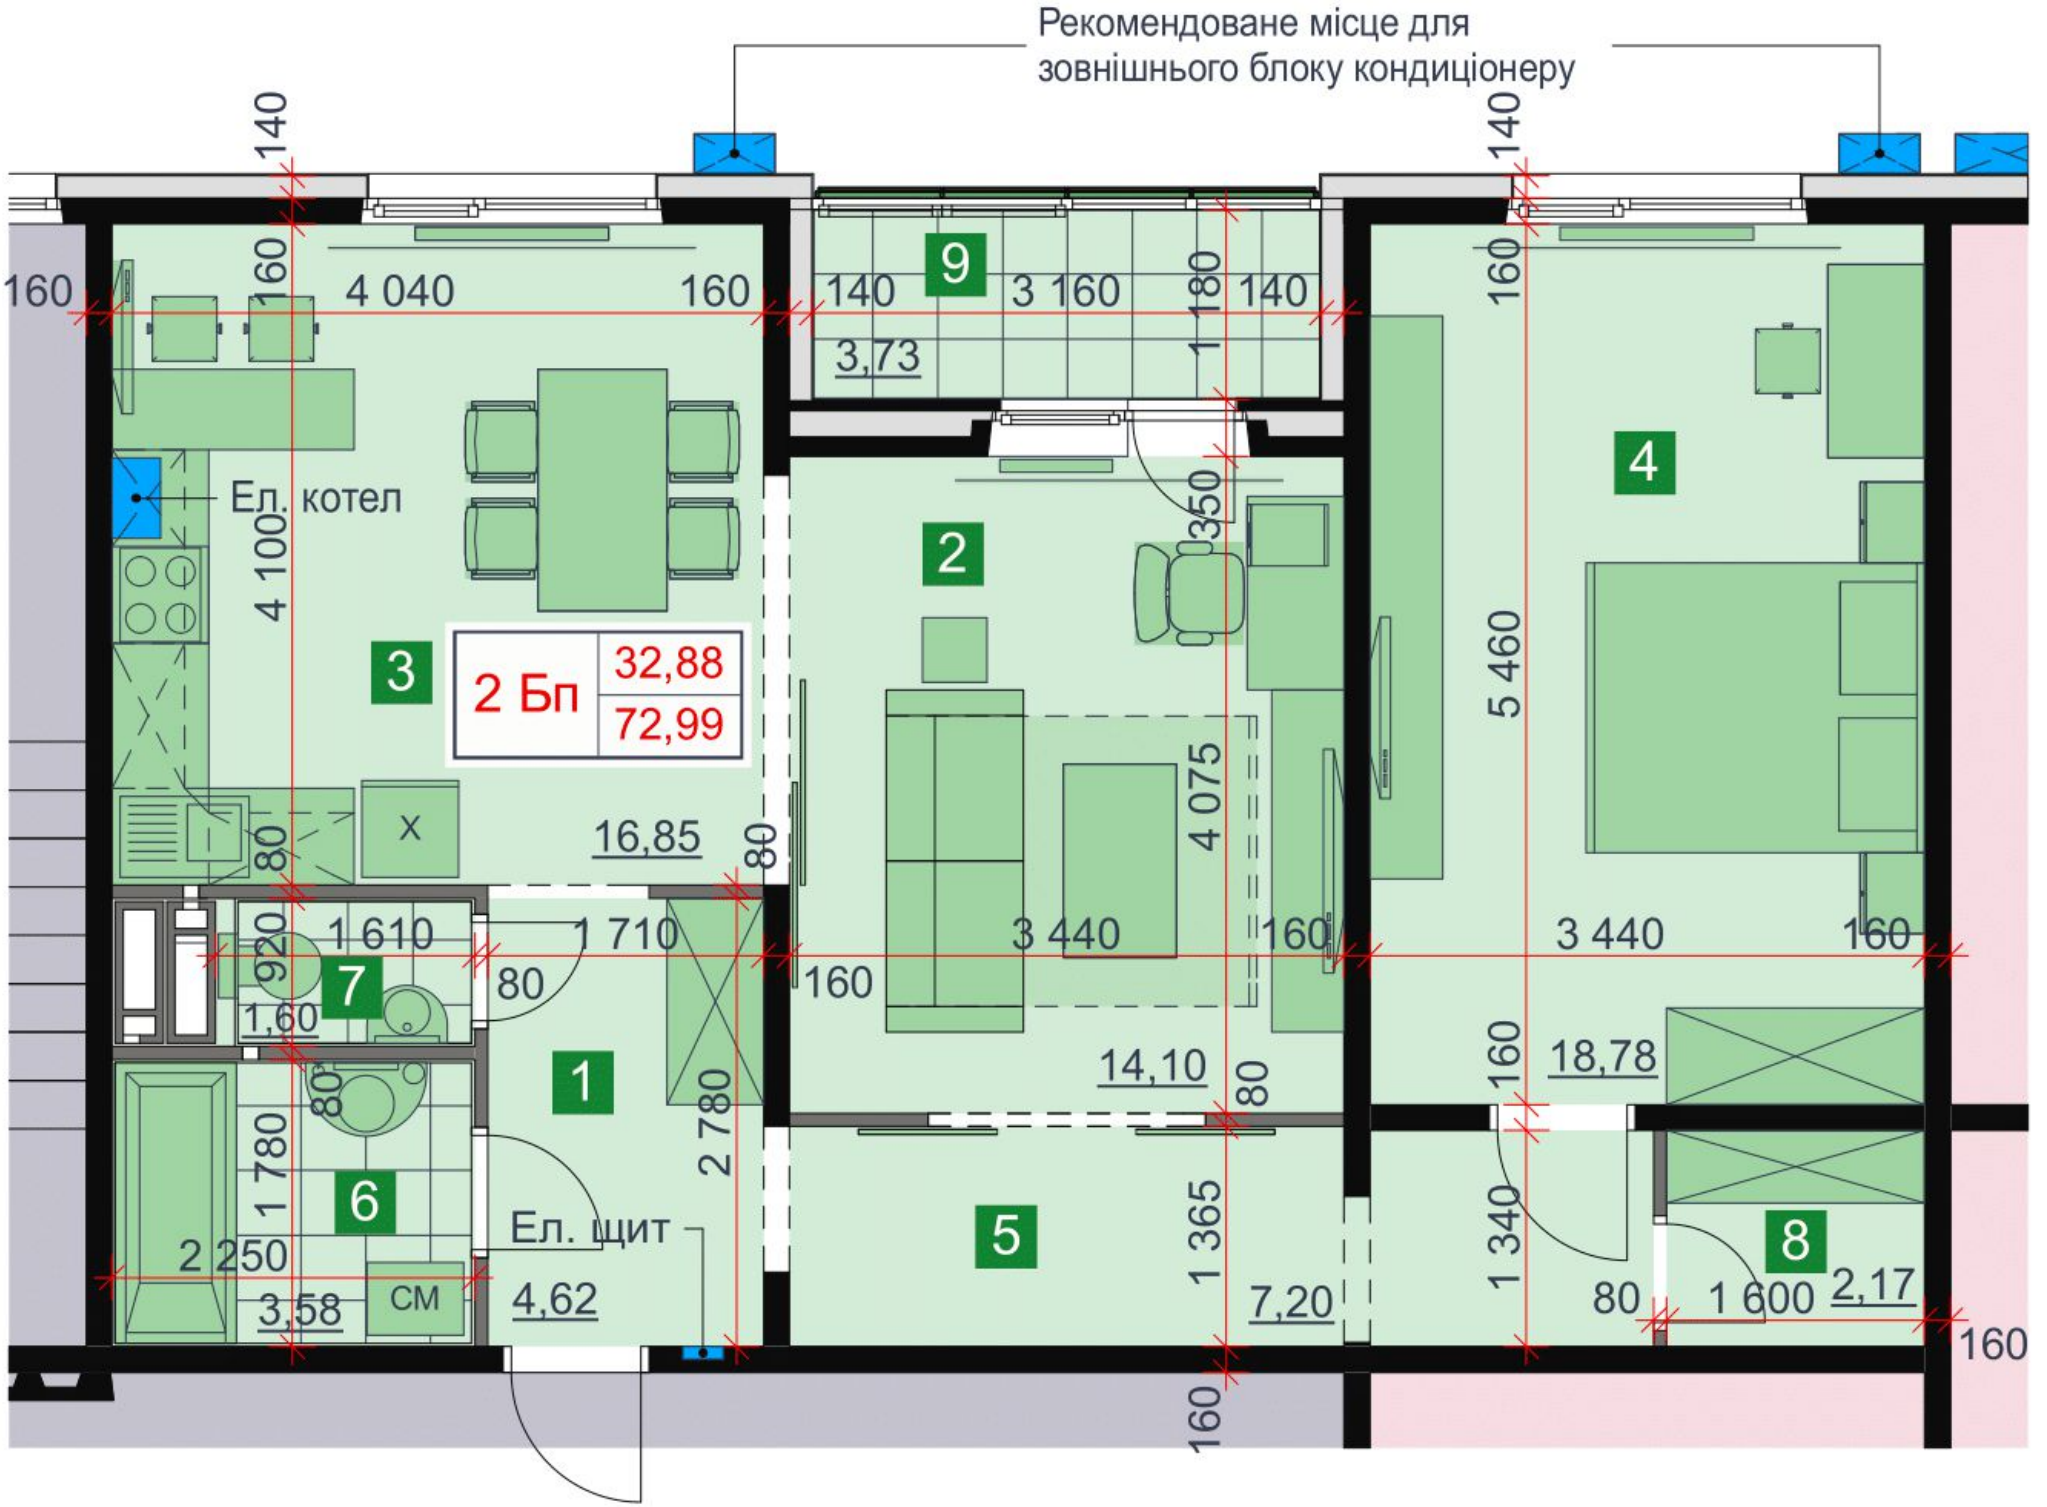

Рекомендоване місце для
зовнішнього блоку кондиціонеру
Ел. котел
2 Бп
32,88
72,99
Ел. щит
СМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9